



▼スソ切り処分とは

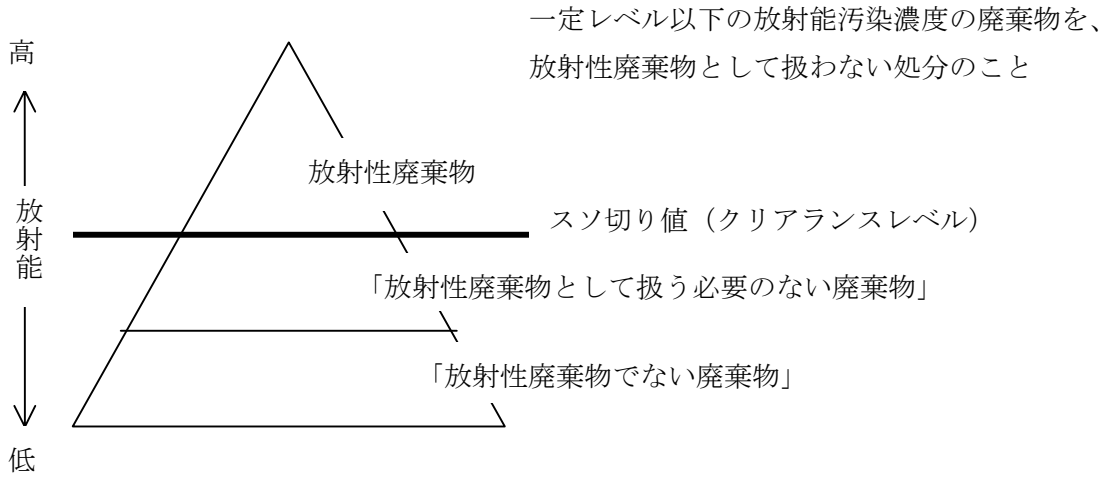

現在は、この3角形であらわされる全体（放射性管理区域で発生する廃棄物）を放射性廃棄物として扱っている。

▼スソ切り処分される廃棄物の割合

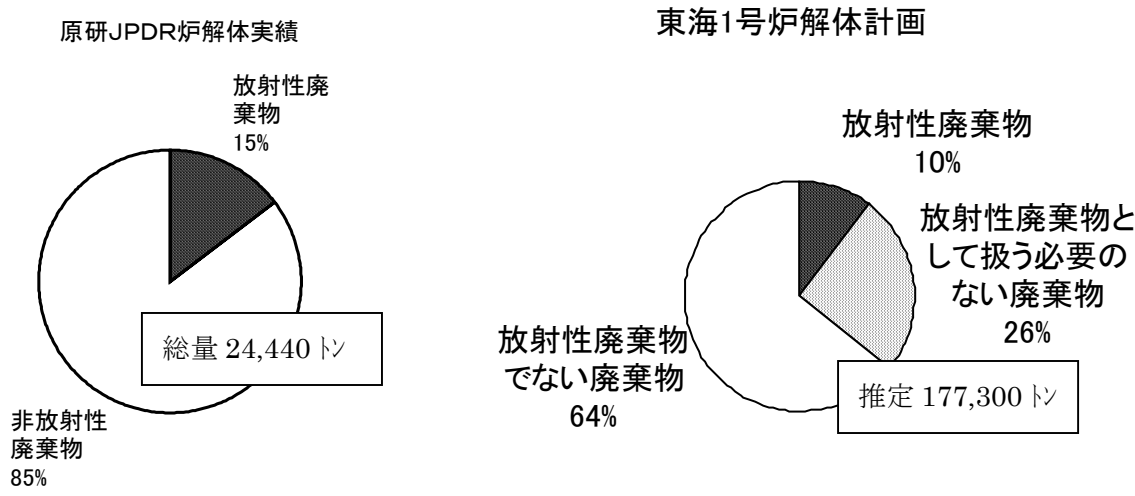

110 万キロワット級原発の試算値（40 年間運転の 1 基あたり）

区 分		沸騰水型炉		加圧水型炉	
低 レベル 廃棄物	埋設上限値を超えるもの	約 100 トン	3 % 以下	約 200 トン	2 % 以下
	コンクリートピット埋設対象	約 2,000 トン		約 3,000 トン	
	素掘トレンチ埋設対象	約 10,000 トン		約 3,000 トン	
放射性廃棄物として扱う必要のない廃棄物		約 530,000 トン	97% 以上	約 490,000 トン	98% 以上
合 計		約 550,000 トン		約 500,000 トン	

総合エネルギー調査会原子力部会原子炉廃止措置対策小委員会報告書（1997 年 1 月 13 日）